


# Löschzentrale KLZ 1d

**Systemplan** (bitte örtliche Gegebenheiten / Komponenten berücksichtigen!)

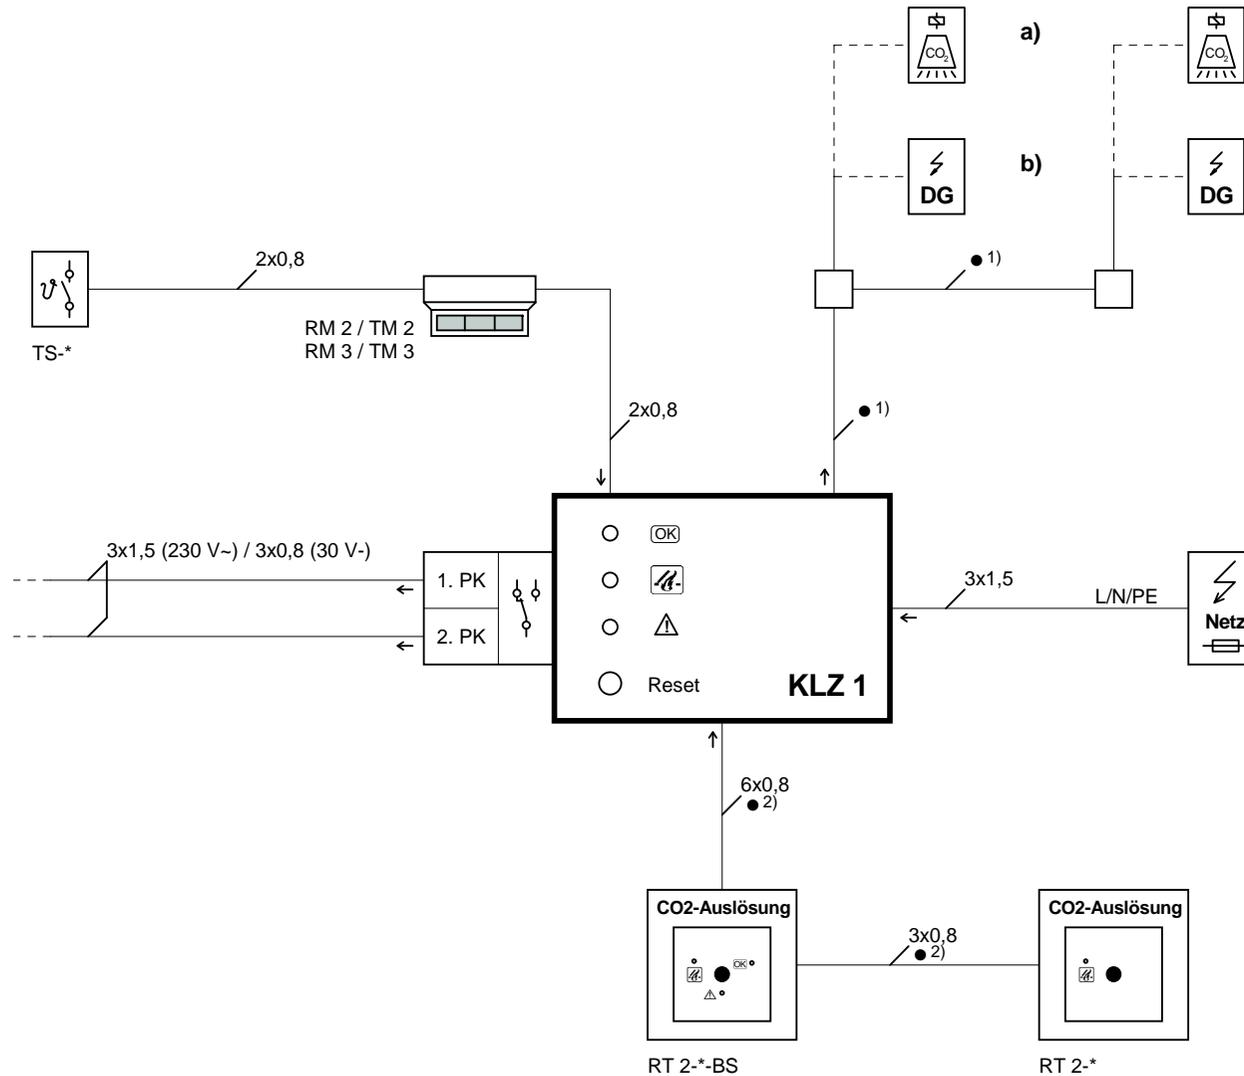

- a) Anschluss von 24 V- Löschventilen:  
2-adrige Zuleitung erforderlich.
- b) Anschluss von Druckgaserzeugern (DG):  
3-adrige Zuleitung (mit PE) erforderlich.
- 1) Maximal zulässige Leitungslängen siehe  
Abschnitt "Technische Daten".  
Klemmbar max. 6 mm<sup>2</sup> (starr).

- 2) Aderanzahl abhängig  
von Ausführung und  
Anschlussreihenfolge  
der Meldetaster.